



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



检 测 报 告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202608062

样品名称:
Name of products 液冷调节球阀

委托单位:
Applicant entity 浙江善流阀门科技有限公司

标称生产单位:
Nominal Manufacturer 浙江善流阀门科技有限公司

检测类别:
Test type 委托检测




浙江省泵阀产品质量检验检测中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心（浙江）


检 测 报 告

报告编号：WFM202608062


共 3 页 第 1 页

样品名称	液冷调节球阀	型号规格	VQ87F-16P DN50
委托单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道三桥工业区林下路1号
受检单位	/	地址	/
标称生产单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道三桥工业区林下路1号
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	CF8	炉号/锻打批号	/
样品数量	1 台	样品编号	WFM202608062/001
送样单位	浙江善流阀门科技有限公司	到样日期	2026年08月17日
检测地点	检测中心	检测日期	2026年08月18日
检测依据	ISO 15848-2:2015《工业阀门 散逸性介质泄漏的测量、试验和鉴定程序 第2部分：阀门产品的验收试验》		
检测项目	逸散性（微泄漏）试验。		
检测结论	该样品所检项目的检测结果见第2~3页。  签发日期: 2026年08月24日		
备注	/		


批准:

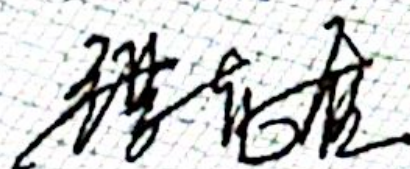

审核:

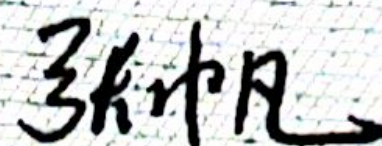

编制:

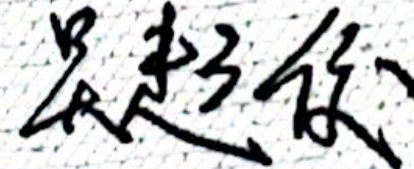

样品外观



样品主要参数

- a) 公称压力PN (或压力级Class): PN 16
- b) 公称尺寸DN (或公称管径NPS): DN 50
- c) 阀杆密封等级: /
- d) 阀杆(轴)密封说明:
- 1) 密封结构: /
 - 2) 阀杆直径(mm): /
 - 3) 阀杆密封材料: /
- e) 阀体密封说明:
- 1) 密封结构: /
 - 2) 阀体连接处垫圈尺寸(mm): /
 - 3) 阀体密封材料: /
- f) 驱动装置描述: /
- g) 样品出厂编号: /
- h) 总图图号: /
- i) 其他: /

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
阀门检测报告

报告编号: WFM202608062

共 3 页 第 3 页

检测项目	技术要求	检测数据	判定
逸散性 (微泄漏) 试验	试验压力6 bar, 试验温度RT, 机械循环5 次, 阀杆密封泄漏率 ≤ 100 ppm, 阀体密封泄漏率 ≤ 50 ppm,	试验压力6 bar, 试验温度RT, 机械循环5 次, 阀杆密封泄漏率: 9.8 ppm (启闭0次)、 12.6 ppm (启闭5次), 阀体密封泄漏率: 3.2 ppm (启闭0次), 5.1 ppm (启闭5次)。	符合ISO 15848-2中B级的 要求。

注1: 检测方法: 阀杆密封泄漏率 吸气法, 阀体密封泄漏率 吸气法

注2: a) 环境条件: 温度 28℃, 相对湿度 52%RH;

b) 试验介质: 氮气, 纯度 99.999%;

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvment.
- 2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.
- 3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.
- 4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.
- 5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.
- 6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.
- 7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.



地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼

Address: Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province

电 话 (Tel) : 0577-67927808

传 真 (Fax) : 0577-67927826

邮政编码 (Post) : 325105

电子信箱 (E-mail) : yjzjsb@126.com



微信公众号