



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



检 测 报 告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202604002

样品名称:
Name of products 高性能动态平衡阀

委托单位:
Applicant entity 浙江善流阀门科技有限公司

标称生产单位:
Nominal Manufacturer 浙江善流阀门科技有限公司

检测类别:
Test type 委托检测



浙江省泵阀产品质量检验检测中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心（浙江）
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心（浙江）

检 测 报 告

报告编号：WFM202604002

共 5 页 第 1 页

样品名称	高性能动态平衡阀	型号规格	PQW (PN16 DN80)
委托单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省永嘉县瓯北街道林下路1号
受检单位	/	地址	
标称生产单位	浙江善流阀门科技有限公司	地址	浙江省永嘉县瓯北街道林下路1号
检测类别	委托检测	商标	
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	/	炉号/锻打批号	/
样品数量	1 台	样品编号	WFM202604002/001
送样单位	浙江善流阀门科技有限公司	到样日期	2026年04月01日
检测地点	检测中心	检测日期	2026年04月01日
检测依据	GB/T 30832-2014《阀门 流量系数和流阻系数试验方法》		
检测项目	流量系数K _v 。		
检测结论	该样品所检项目提供实测结果。  签发日期：2026年04月13日		
备注			

批准：张有良

审核：金靖斌

编制：朱里克

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量检验检测中心（浙江） 阀 门 检 测 报 告					报告编号：WFM202604002	
					共 5 页	第 2 页
检测项目		技术要求		检 测 结 果		判定
流量系数 K.				见附件 1		
附件 1 检测数据						
序号	水温	相对行程	流量 Q	进口压力 P _i	压力损失 ΔP	流量系数 K _v
1	20℃	100%	95.15 m³/h	160.39 kPa	86.95 kPa	102
2			113.58 m³/h	232.12 kPa	123.95 kPa	
3			105.82 m³/h	198.47 kPa	107.12 kPa	
4		90%	98.45 m³/h	219.32 kPa	139.41 kPa	84.2
5			94.39 m³/h	199.93 kPa	124.49 kPa	
6			87.27 m³/h	166.66 kPa	106.61 kPa	
7		80%	81.80 m³/h	219.84 kPa	167.20 kPa	64.3
8			78.82 m³/h	199.22 kPa	148.33 kPa	
9			74.70 m³/h	176.80 kPa	132.22 kPa	
10		70%	53.14 m³/h	161.76 kPa	131.39 kPa	46.1
11			56.06 m³/h	185.02 kPa	148.11 kPa	
12			58.72 m³/h	206.83 kPa	163.61 kPa	
13		60%	36.74 m³/h	173.31 kPa	130.41 kPa	32.1
14			38.97 m³/h	202.07 kPa	147.88 kPa	
15			41.12 m³/h	213.46 kPa	164.60 kPa	
16		50%	26.30 m³/h	174.78 kPa	136.56 kPa	22.5
17			28.18 m³/h	208.99 kPa	154.50 kPa	
18			30.15 m³/h	242.10 kPa	181.31 kPa	

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量检验检测中心（浙江） 阀 门 检 测 报 告					报告编号：WFM202604002	
					共 5 页	第 3 页
附件 1 (续)						
序号	水温	相对行程	流量 Q	进口压力 P _i	压力损失 ΔP	流量系数 K _v
19	20℃	40%	19.32 m³/h	178.05 kPa	140.21 kPa	16.3
20			20.20 m³/h	211.14 kPa	156.67 kPa	
21			21.70 m³/h	233.60 kPa	172.09 kPa	
22		30%	13.72 m³/h	188.87 kPa	128.11 kPa	12.1
23			14.95 m³/h	220.00 kPa	154.00 kPa	
24			15.91 m³/h	245.00 kPa	172.00 kPa	
25		20%	10.77 m³/h	205.05 kPa	146.36 kPa	8.48
26			11.14 m³/h	222.80 kPa	172.11 kPa	
27			11.31 m³/h	244.45 kPa	197.53 kPa	
28		10%	5.61 m³/h	206.90 kPa	170.08 kPa	4.29
29			5.84 m³/h	237.15 kPa	192.45 kPa	
30			5.60 m³/h	206.21 kPa	165.92 kPa	
注：1) 试验介质为常温水；2) 试验时，关闭件位置描述为被测阀开度（用量程的百分比表示）； 3) 试验时，测量点的差压描述为附件 1 中“压力损失”；4) 试验管道的内径：80 mm 5) 螺纹连接端阀门的螺纹啮合长度： / 。						

附件 1 (续)


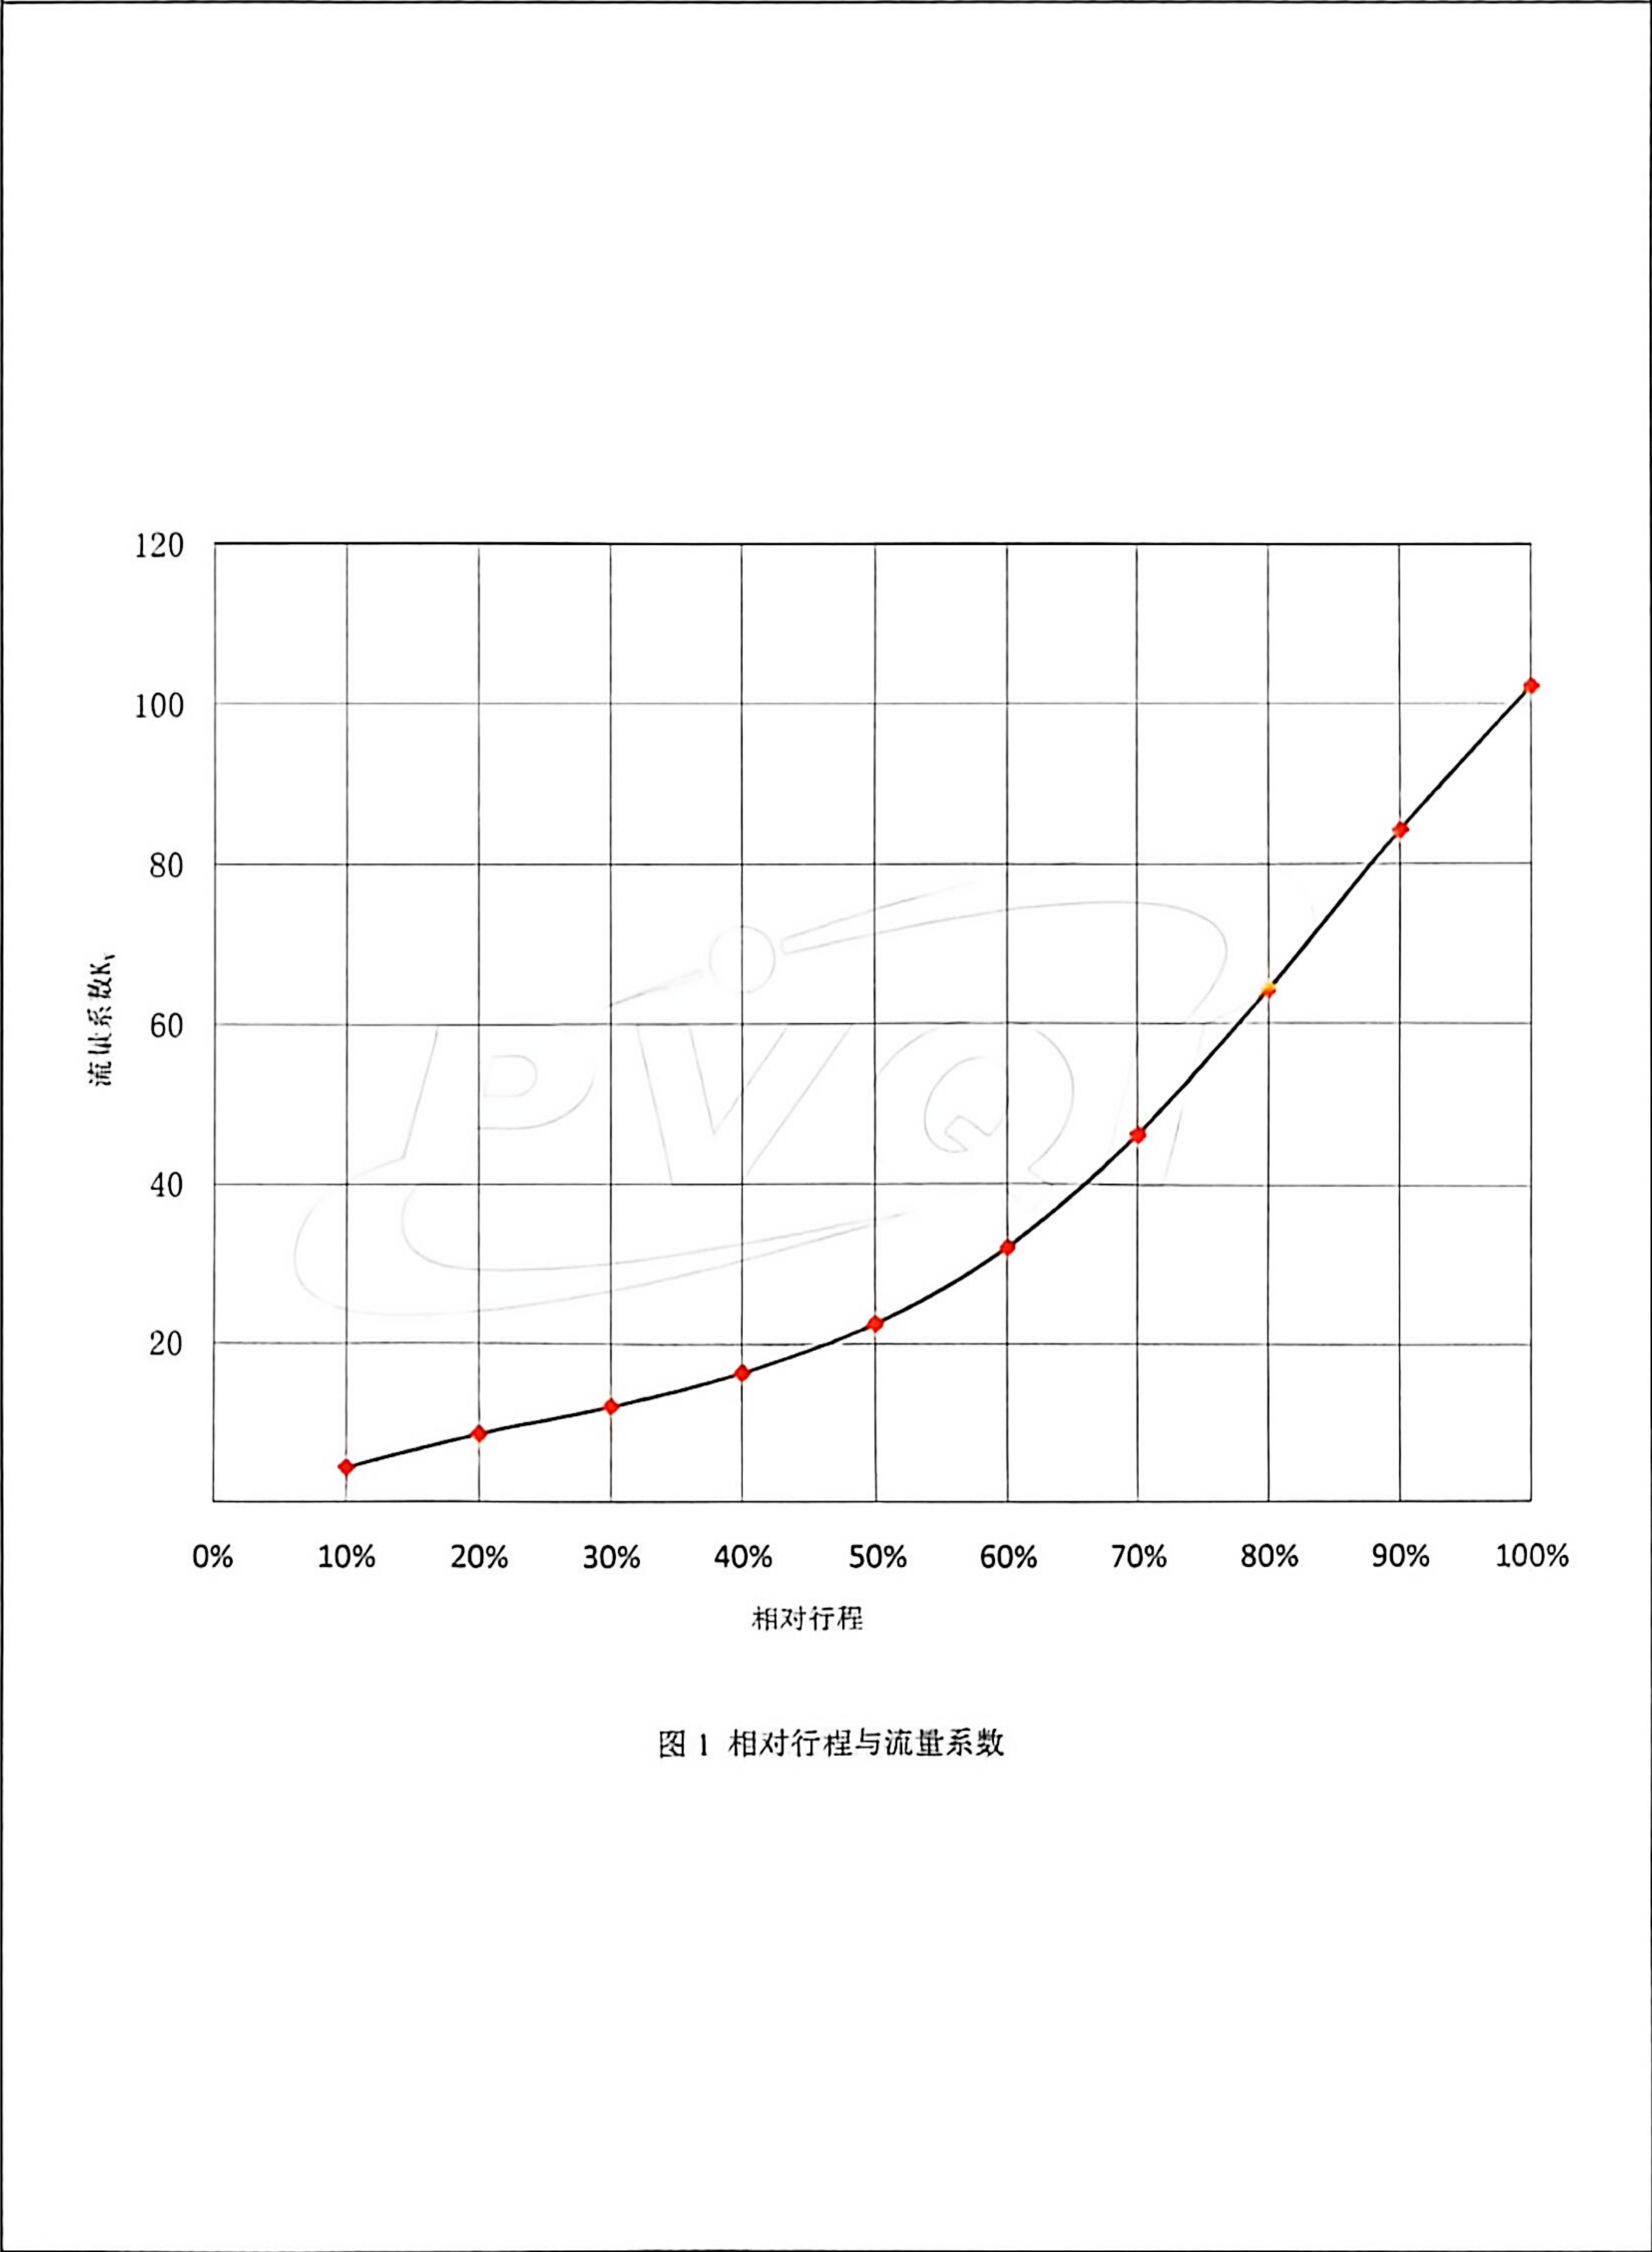


图 1 相对行程与流量系数

附件 2 样品照片

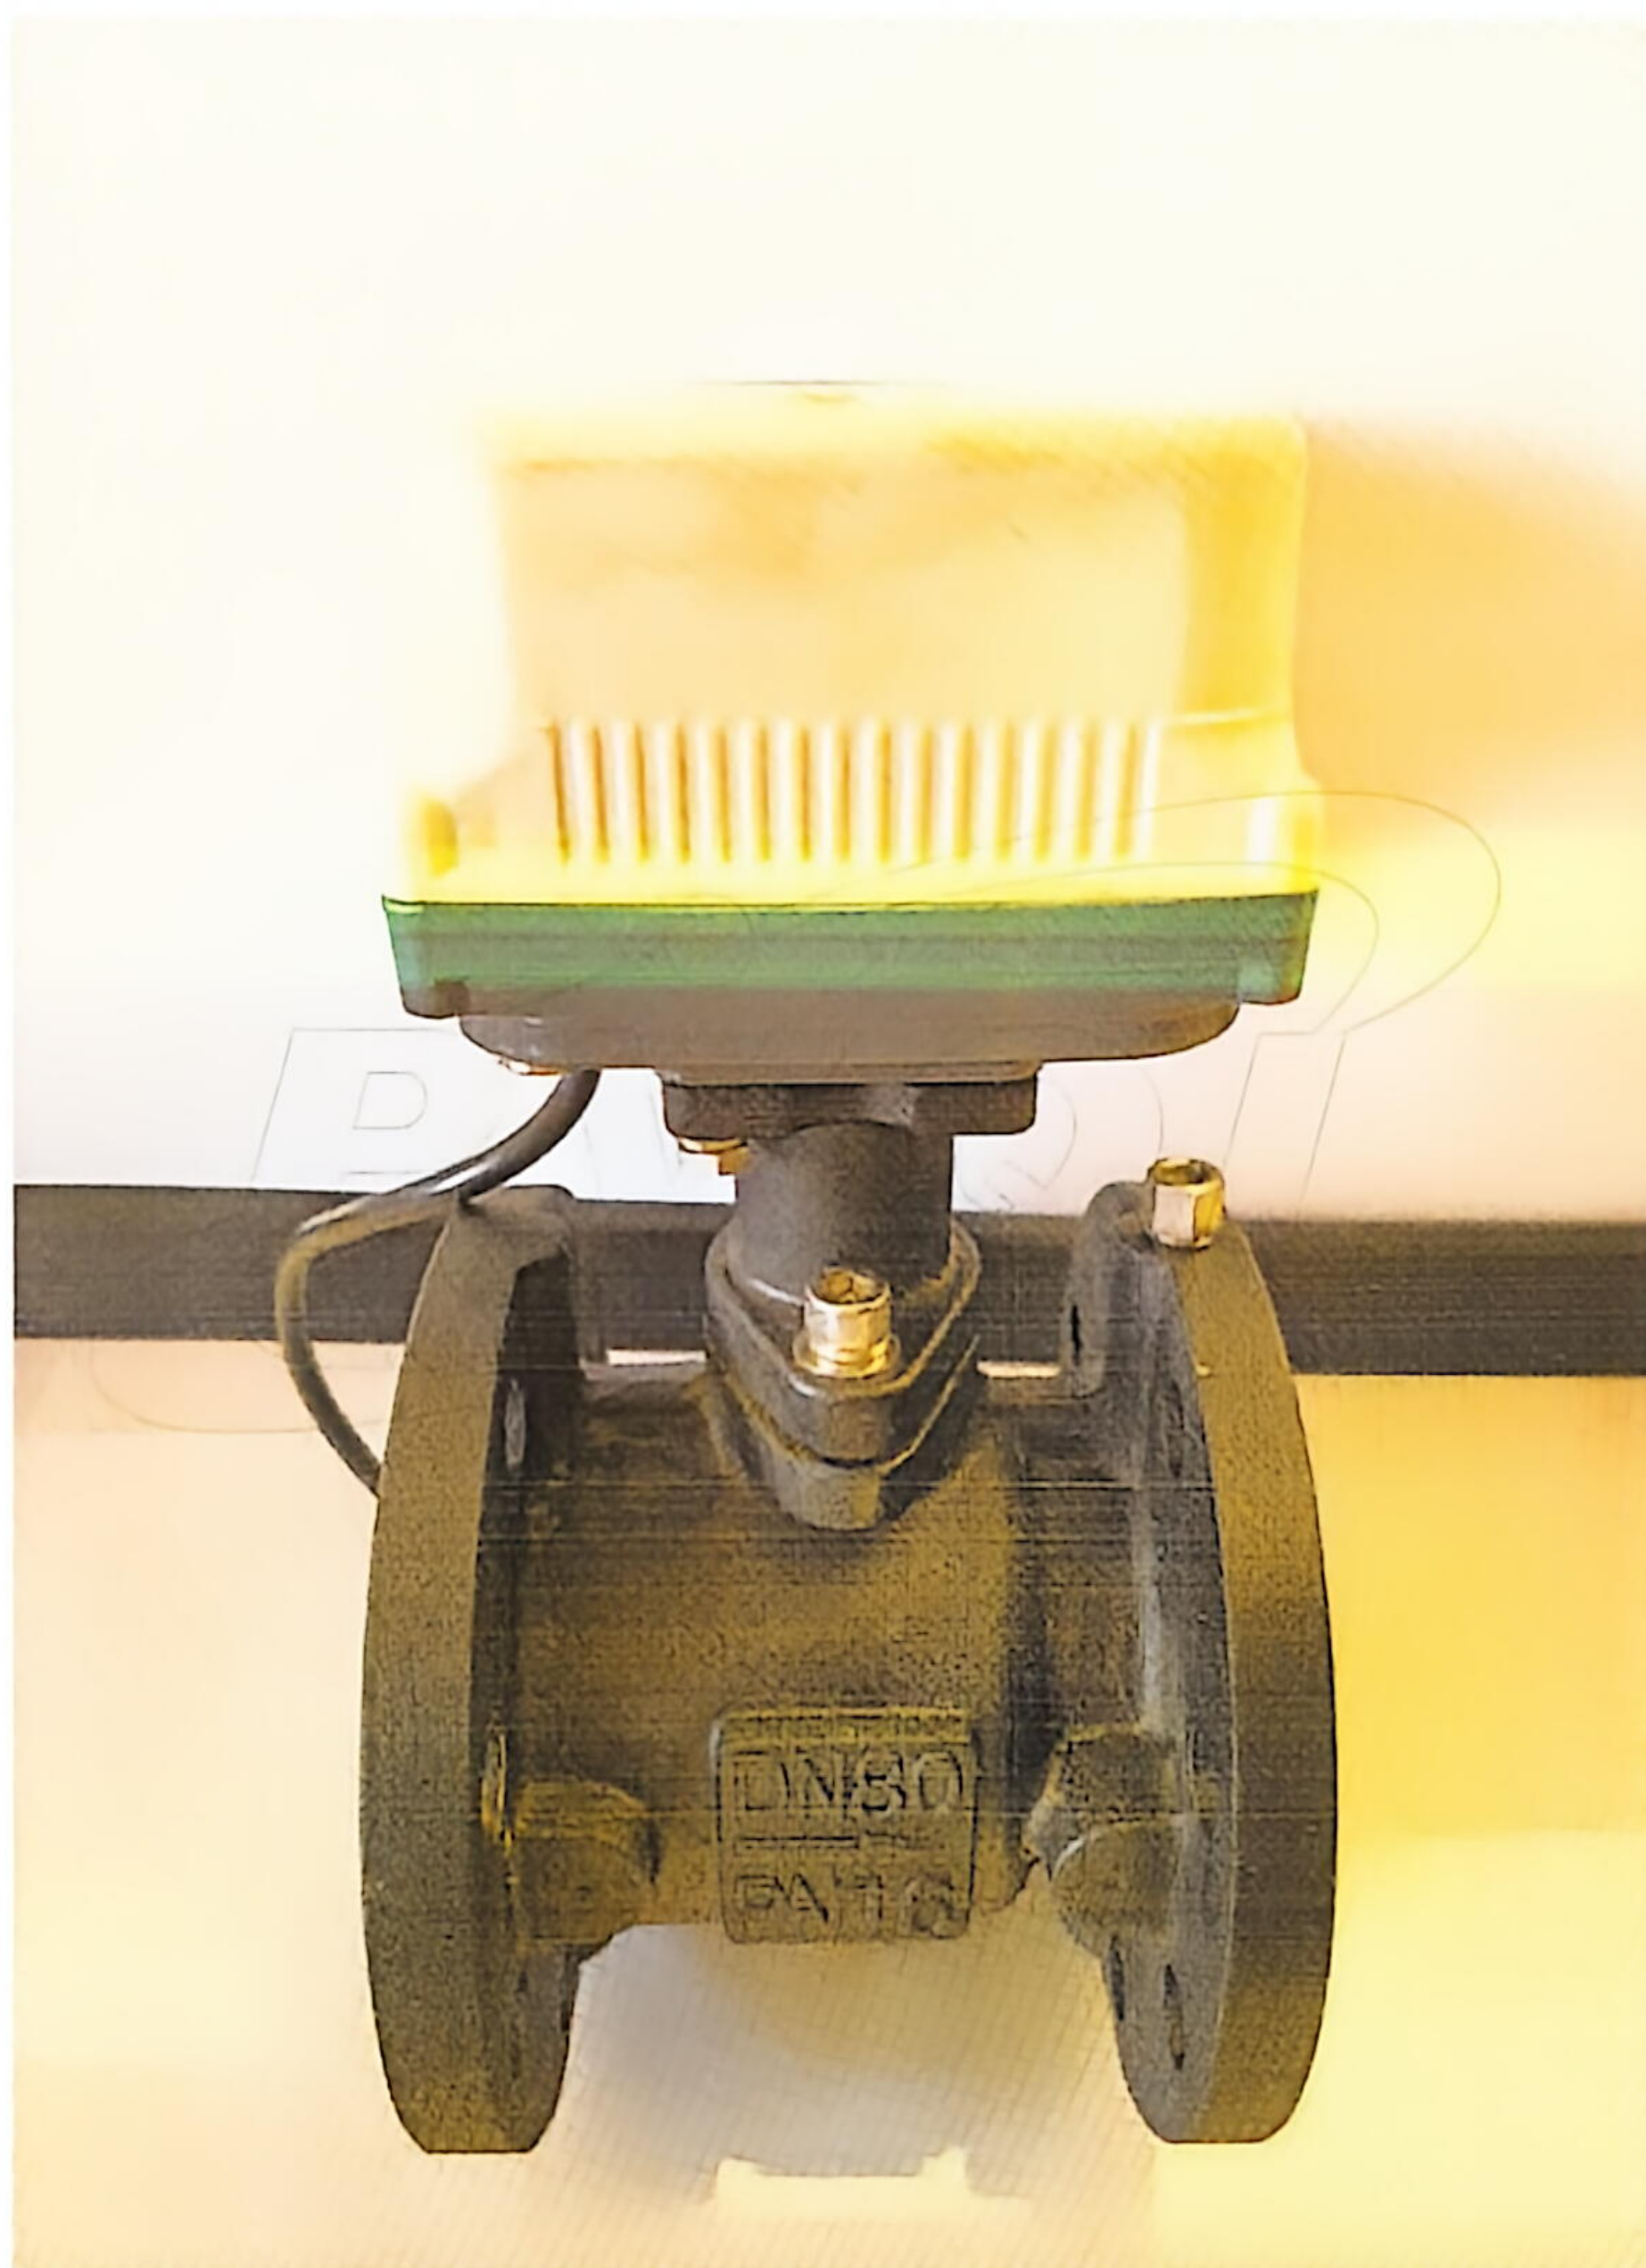

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvement.
- 2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.
- 3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.
- 4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.
- 5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.
- 6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.
- 7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼

Address: Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province

电 话 (Tel) : 0577-67927808

传 真 (Fax) : 0577-67927826

邮政编码 (Post) : 325105

电子信箱 (E-mail) : yjzjsb@126.com



微信公众号

